



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.05.2018 № 218

О проведении мероприятий по учету объектов электросетевого хозяйства, подключенных к ТП-1529, расположенной на территории ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», имеющих признаки бесхозяйных и расположенных в границах поселения Внуковское

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Экономического Развития Российской Федерации № 701 от 22.11.2013 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве, Положением о порядке учета бесхозяйного имущества на территории поселения Внуковское в городе Москве, утвержденным Решением Совета депутатов поселения Внуковское № 1/13 от 17.07.2014 (в редакции решения Совета Депутатов от 16.11.2017 № 7/56); в связи с поступившим письмом № 5479-вх от 20.12.2017, с целью исполнения полномочий в части организации обеспечения электроснабжения населения:

1. Отделу имущественных отношений администрации поселения Внуковское (В.М. Дурманова):

1.1. Провести инвентаризацию имущества, имеющего признаки бесхозяйного:

1.1.1. Кабельные линии от ТП-1529;

1.2. Провести мероприятия по определению возможных собственников указанного имущества.

1.3. По итогам инвентаризации организовать мероприятия по учету имущества, имеющего признаки бесхозяйного, в соответствии с нормативными правовыми актами поселения Внуковское.

1.4. Информацию о выявленном бесхозяйном имуществе направить в Префектуру ТиНАО с целью внесения его в распоряжение префектуры от 09.08.2013 № 607-РП «Об итогах инвентаризации бесхозяйных объектов инженерно-коммунального назначения, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»;

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Внуковское Е.М. Терентьеву.

Глава администрации



П.А. Федулкин



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Пос. Внуково, дом 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: adm-spnukovskoe@yandex.ru <http://adm-vnukovskoe.ru/>

АКТ

Дата 28.05.2018

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся:

Глonti В.Н. – директор ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия»

Поскотин В.У. – начальник хозяйственного отдела ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия»

Соловьев В.А. – мастер участка по эксплуатации распределительных сетей ТиНРЭС АО «ОЭК»

Пахомов В.А. – начальник отдела благоустройства

Герасимов А.А. – главный специалист отдела имущественных отношений

Составили настоящий акт в том, что:

Проведена инвентаризация кабельных и воздушных линий, подключенных к ТП-1529, расположенной на территории ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия». В результате осмотра выявлено:

1. кабельные линии от ТП-1529 на территории ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», общей протяженностью 3883,74 п.м., имеют признаки бесхозяйных, из них:

1.1. кабельная линия № 1 от ТП-1529 до производственных объектов по адресу: п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 38, протяженностью 750 п.м.;

1.2. кабельная линия № 2 от ТП-1529 до производственных объектов по адресу: п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 38, протяженностью 750 п.м.;

1.3. кабельная линия № 3 от ТП-1529 до очистных сооружений по адресу: п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 38, протяженностью 700 п.м.;

1.4. кабельная линия № 4 от ТП-1529 до очистных сооружений по адресу: п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 38, протяженностью 700 п.м.;

1.5. кабельная линия № 5 от ТП-1529 до щитовой ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 32 п.м.;

1.5.1. кабельная линия № 5 от щитовой ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до КНС на территории ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 75,44 п.м.

1.6. кабельная линия № 6 от ТП-1529 до щитовой ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 32 п.м.;

1.6.1. кабельная линия № 6 от щитовой ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до здания котельной, протяженности 245 п.м.;

1.7. кабельная линия № 7 от ТП-1529 до щитовой ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 32 п.м.;


1.7.1. кабельная линия № 7 от щитовой ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до здания котельной, протяженности 245 п.м.;

1.8. кабельная линия № 8 от ТП-1529 до западного щитка у южных ворот ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 34,6 п.м.;

- 1.9. кабельная линия № 9 от западного щитка до восточного щитка у южных ворот ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 11,71 п.м.;
- 1.10. кабельная линия № 10 от восточного щитка у южных ворот ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до щитка на здании гаража ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 28,7 п.м.;
- 1.11. кабельная линия № 11 от щитка на здании гаража ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до здания музея ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 39,1 п.м.;
- 1.12. кабельная линия № 12 от щитка на здании гаража ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до дома, расположенного по адресу: ул. Березовая аллея, д. 4А, протяженностью 82,37 п.м.;
- 1.13. кабельная линия № 13 от дома, расположенного по адресу: ул. Березовая аллея, д. 4А до здания спортивного зала ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 28,3 п.м.;
- 1.14. кабельная линия № 14 от восточного щитка у южных ворот ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до дома, расположенного по адресу: ул. Березовая аллея, д. 3А, протяженностью 97,52 п.м.
2. воздушная линия от здания спортивного зала ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» до здания ангара ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», протяженностью 57,16 п.м., имеет признаки бесхозной.

Приложение: схема прохождения электрических сетей.

Глonti В.Н. _____
Поскотин В.У. _____
Соловьев В.А. _____
Пахомов В.А. _____
Герасимов А.А. _____

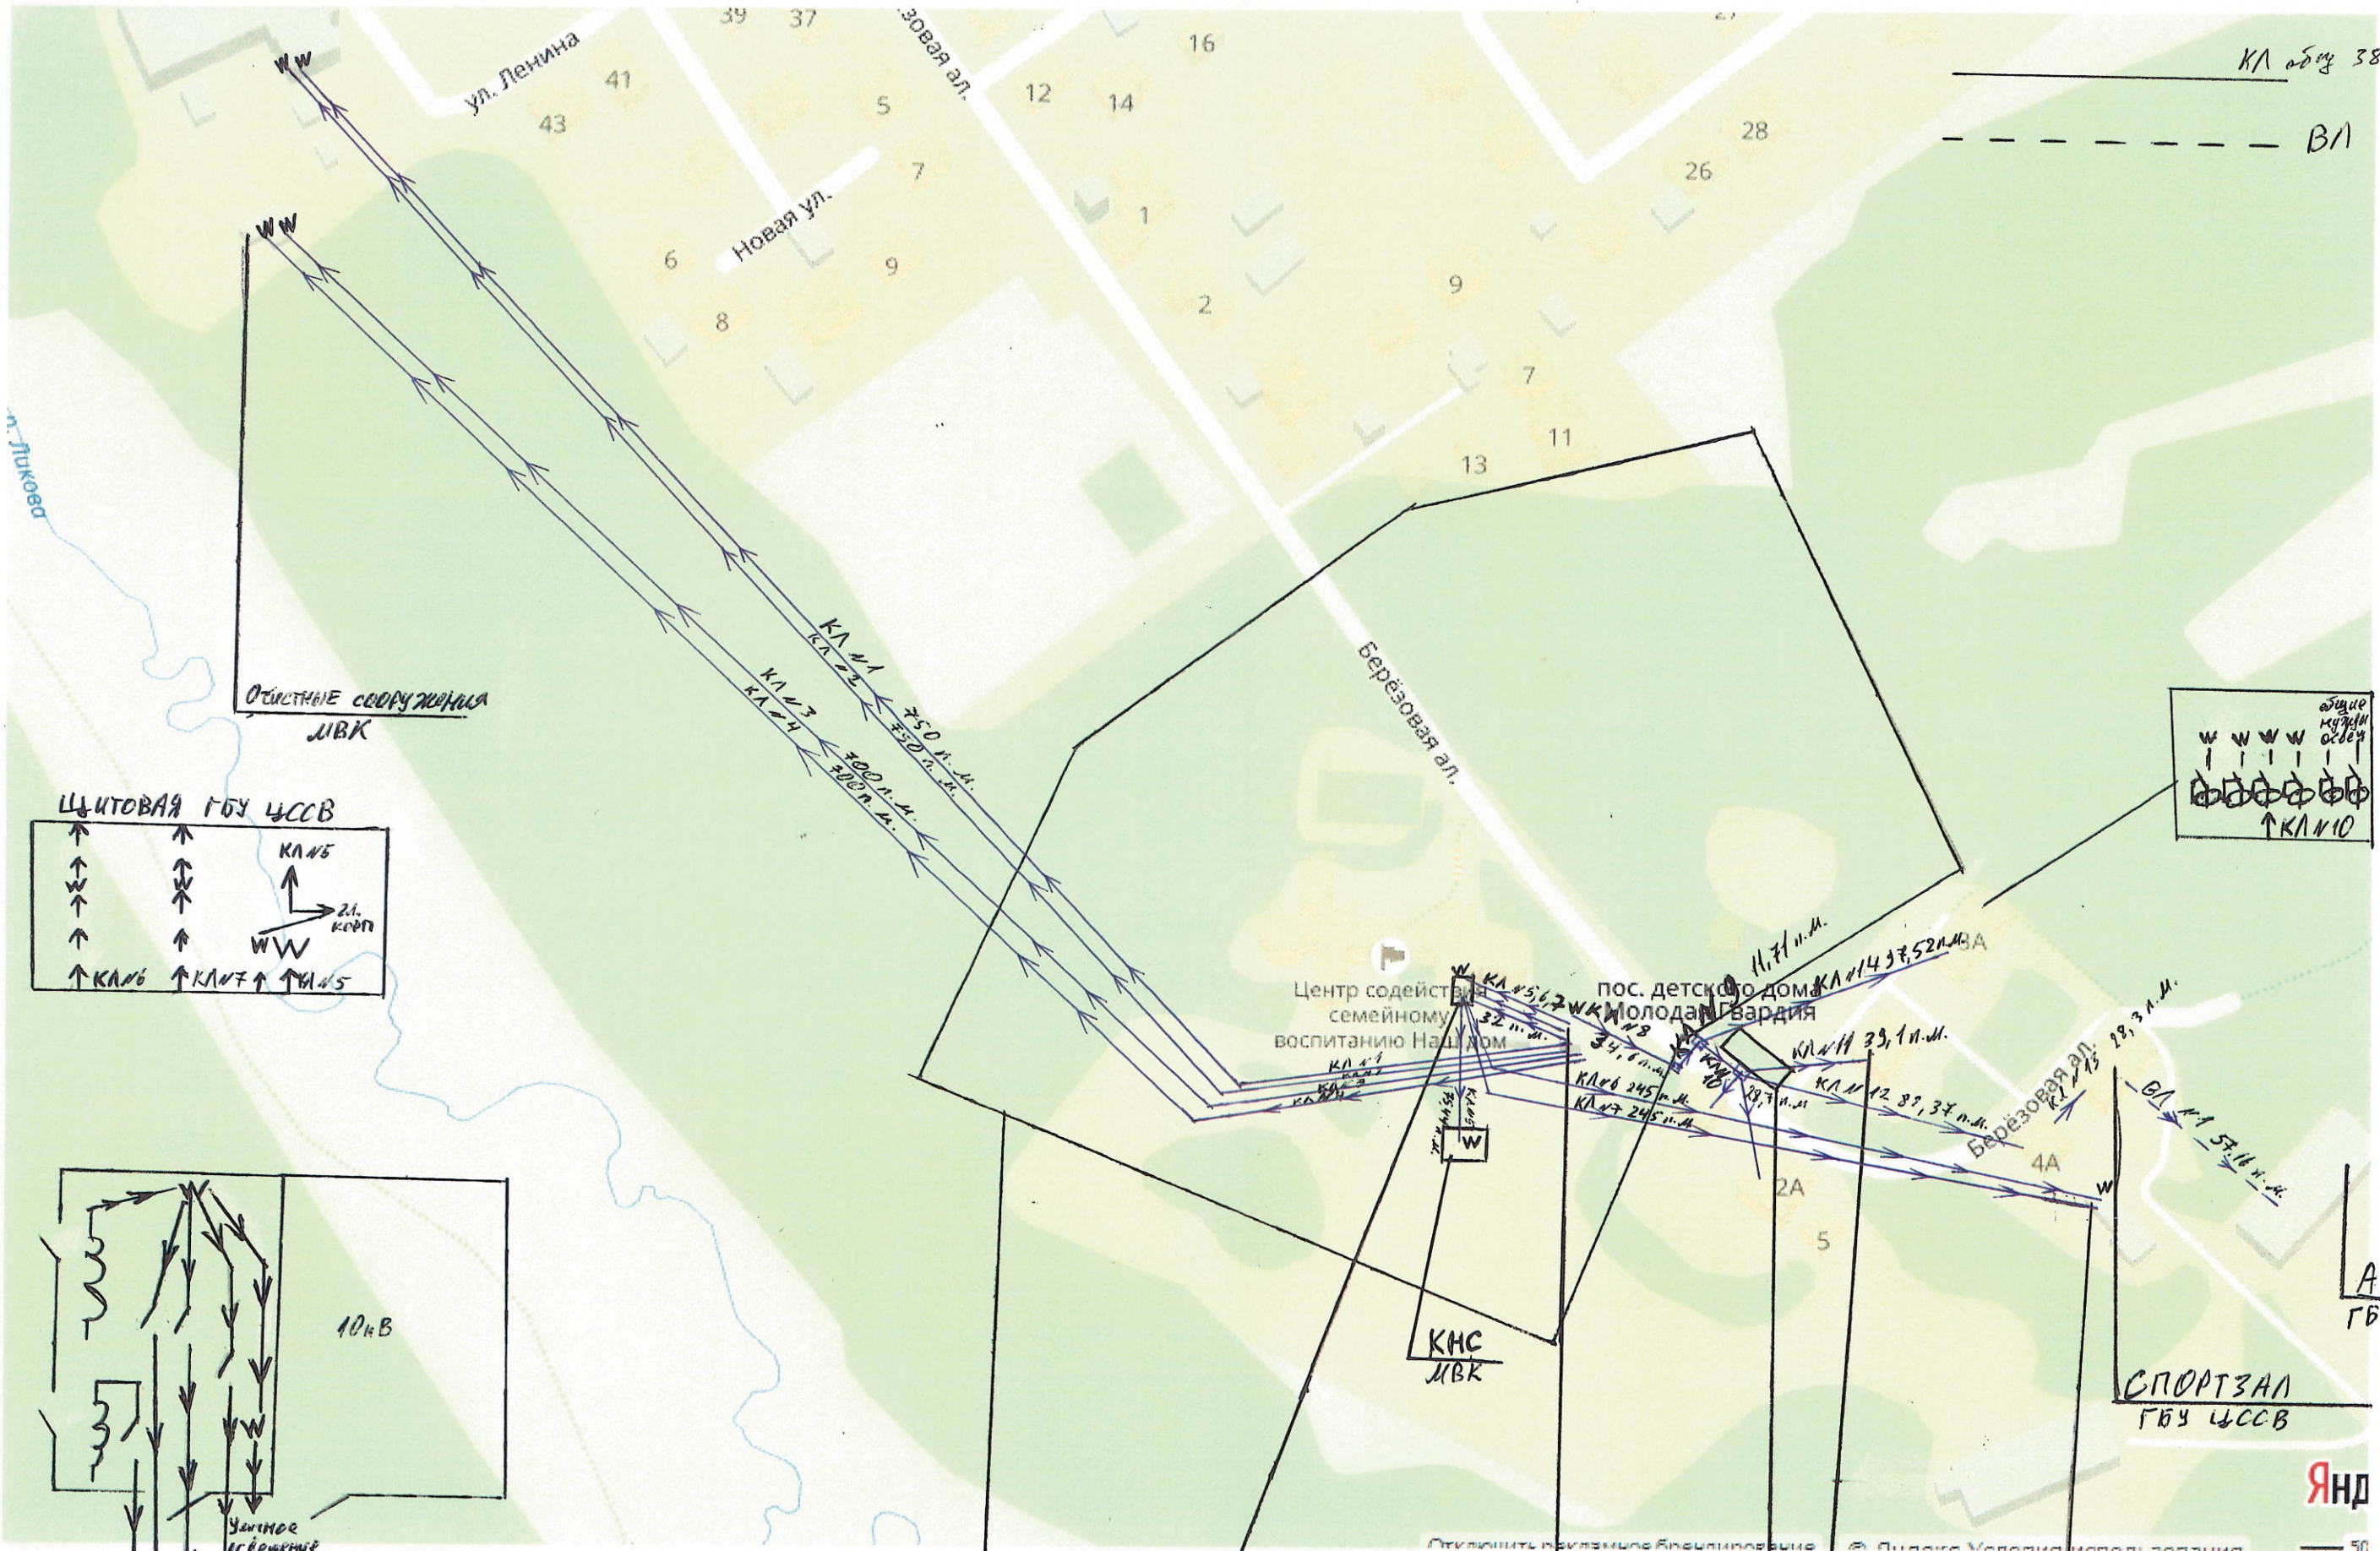

КЛ #16 3883,74 м.м.

ВЛ #1 57,1 м.м.

АНГАР ГБУ ЦССВ

СПОРТЗАЛ ГБУ ЦССВ

МУЗЕЙ ГБУ ЦССВ

ГАРАЖ ГБУ ЦССВ

КОТЕЛЬНАЯ ТСК "Новая Москва"

Щитовая ГБУ ЦССВ



ТТ-1529

10кВ МОЗСК
0,4кВ ОЭК

Забор ГБУ ЦССВ

Отсутствующие сооружения ЛВК

Щитовая ГБУ ЦССВ

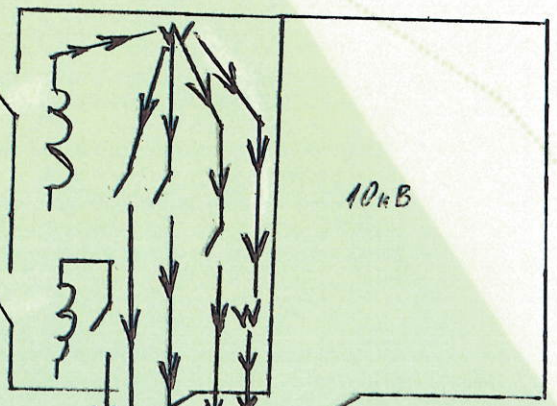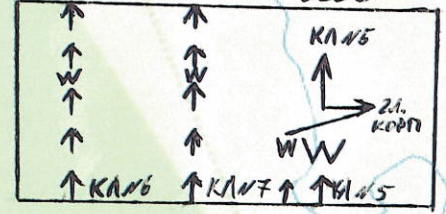

10кВ

Ушиное освещение КЛ#3 КЛ#4 КЛ#5

КЛ#6 КЛ#7 КЛ#1 КЛ#2

ЯНД